


NOVA 181

180 x 140 x 65

PREDISPOZIONE PER L'INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

PREPARATION FOR FLOOR INSTALLATION

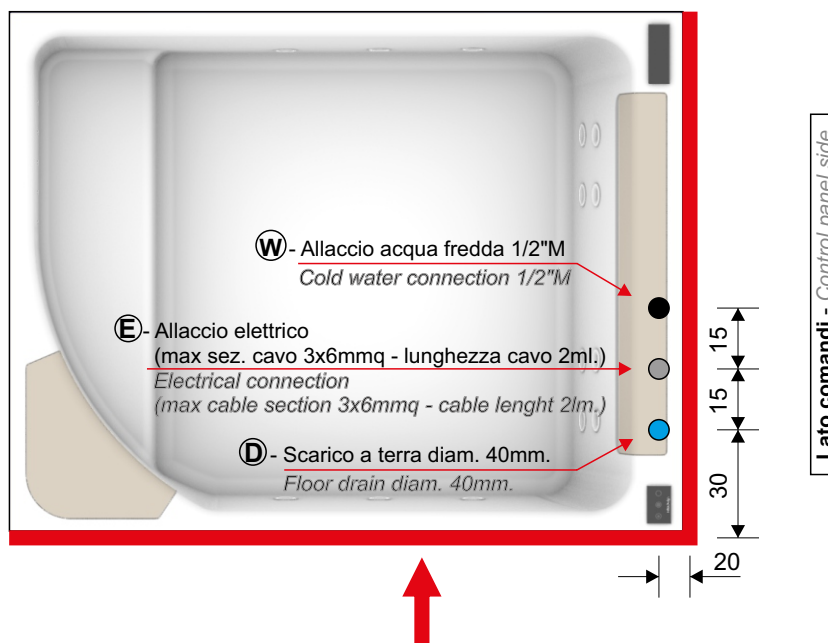

Lato frontale e lato comandi - Area di accesso per ispezione/manutenzione
Front side and control panel side - Access area for inspection/maintenance

INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE - NOTES FOR THE INSTALLATION


- Il mancato rispetto delle norme qui indicate per allacci, scarichi, e soprattutto, libero accesso all'area di ispezione/manutenzione e accesso laterale, invaliderà la garanzia
- A monte del prodotto deve essere posto un interruttore magnetotermico con contatti distanziati min. 3mm. ed interruttore differenziale max 30mA
- Il prodotto deve essere collegato ad un impianto di terra efficiente ed in maniera permanente
- Il luogo/edificio di installazione deve essere provvisto di un dispositivo di disconnessione bipolare
- *Failure to comply with the rules indicated here for connections, drains, and above all, free access to the inspection/maintenance area and side access, will invalidate the warranty.*
- *A circuit breaker with contacts spaced at least 3mm apart and a differential switch (RCD) max 30mA must be placed upstream of the product.*
- *The product must be connected to an efficient and permanent ground system.*
- *The installation site/building must be equipped with a two-pole disconnection device.*

NOVA 181

180 x 140 x 65

PREDISPOZIONE PER L'INSTALLAZIONE AD INCASSO

PREPARATION FOR BUILT-IN INSTALLATION

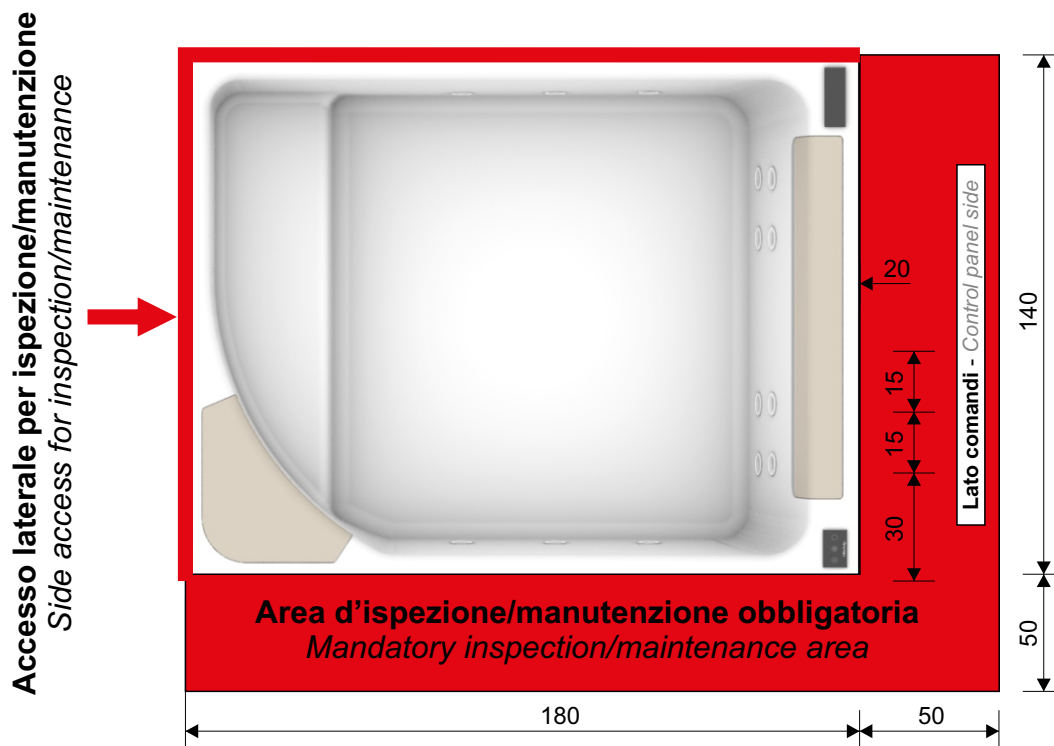

INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE - NOTES FOR THE INSTALLATION

- Il mancato rispetto delle norme qui indicate per allacci, scarichi, e soprattutto, libero accesso all'area di ispezione/manutenzione e accesso laterale, invaliderà la garanzia
- A monte del prodotto deve essere posto un interruttore magnetotermico con contatti distanziati min. 3mm. ed interruttore differenziale max 30mA
- Il prodotto deve essere collegato ad un impianto di terra efficiente ed in maniera permanente
- Il luogo/edificio di installazione deve essere provvisto di un dispositivo di disconnessione bipolare
- *Failure to comply with the rules indicated here for connections, drains, and above all, free access to the inspection/maintenance area and side access, will invalidate the warranty.*
- *A circuit breaker with contacts spaced at least 3mm apart and a differential switch (RCD) max 30mA must be placed upstream of the product.*
- *The product must be connected to an efficient and permanent ground system.*
- *The installation site/building must be equipped with a two-pole disconnection device.*