
NOVA 185

185 x 185 x 67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE - *ELECTRICAL FEATURES*

Voltaggio *Voltage*	*220 /380 Volt*	**Amperaggio** *Amperage*	*16 A (220v) / 3x16 A (380 Volt)*
Tension *Tension*	*50 Hz*	**Riscaldatore** *Heater*	*3 KW*
Potenza motori IDROMASSAGGIO *WHIRPOOL motor power*	*2 hp*		
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO *WHIRPOOL absorbed power*	*1,6 KW*		



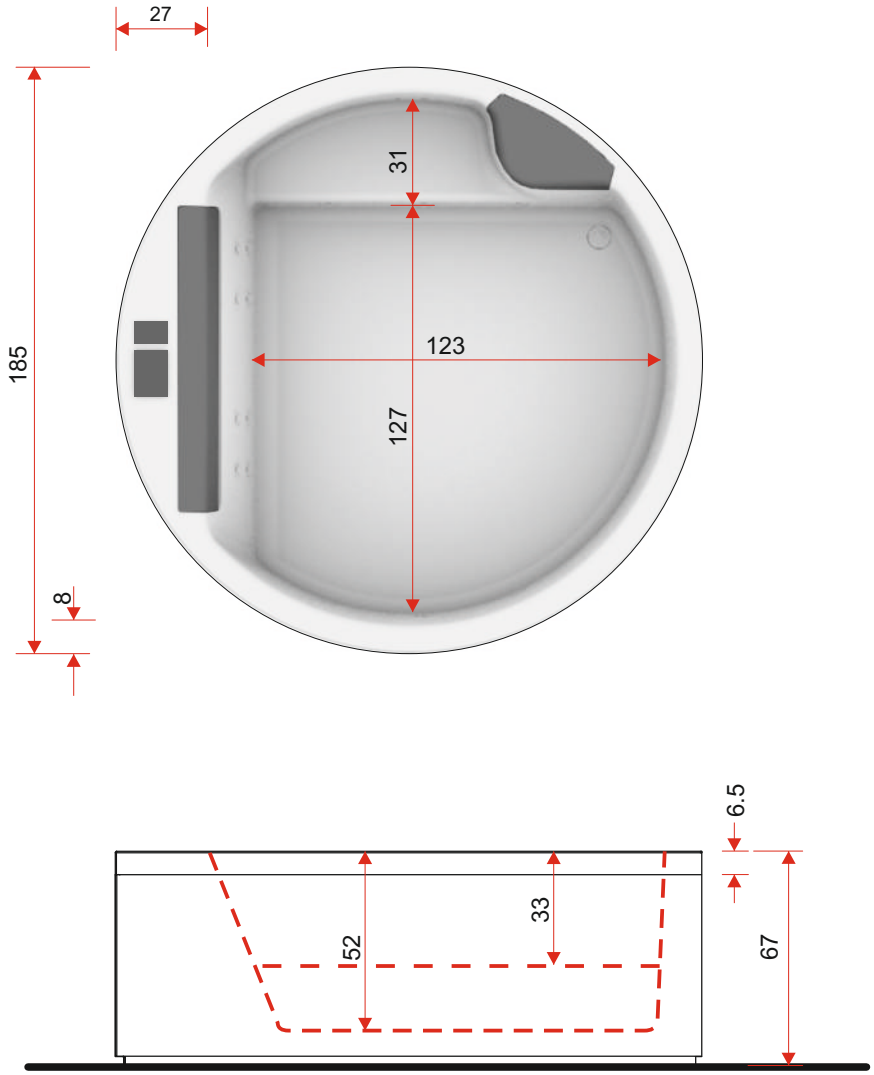



Centrostanza - *Standalone*

Installazioni
Installations

Jets Idromassagio *Whirpool Jets*	**Contenuto Acqua** *Water capacity*	**Peso netto vasca** *Dry weight*	**Peso vasca piena** *Wet weight*	**Volume di spedizione** *Delivery Volume*
14 + 5 mini	*700 Lt.*	*170 kg*	*870 kg*	*3,15 m^3*

I **I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Ditta, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.**
The data and characteristics indicated do not bind the Company, which reserves the right to make any changes deemed appropriate without obligation to give prior notice or replace.


NOVA 185

185 x 185 x 67

PREDISPOZIONE PER L'INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

PREPARATION FOR FLOOR INSTALLATION

Area di accesso per ispezione/manutenzione
Access area for inspection/maintenance

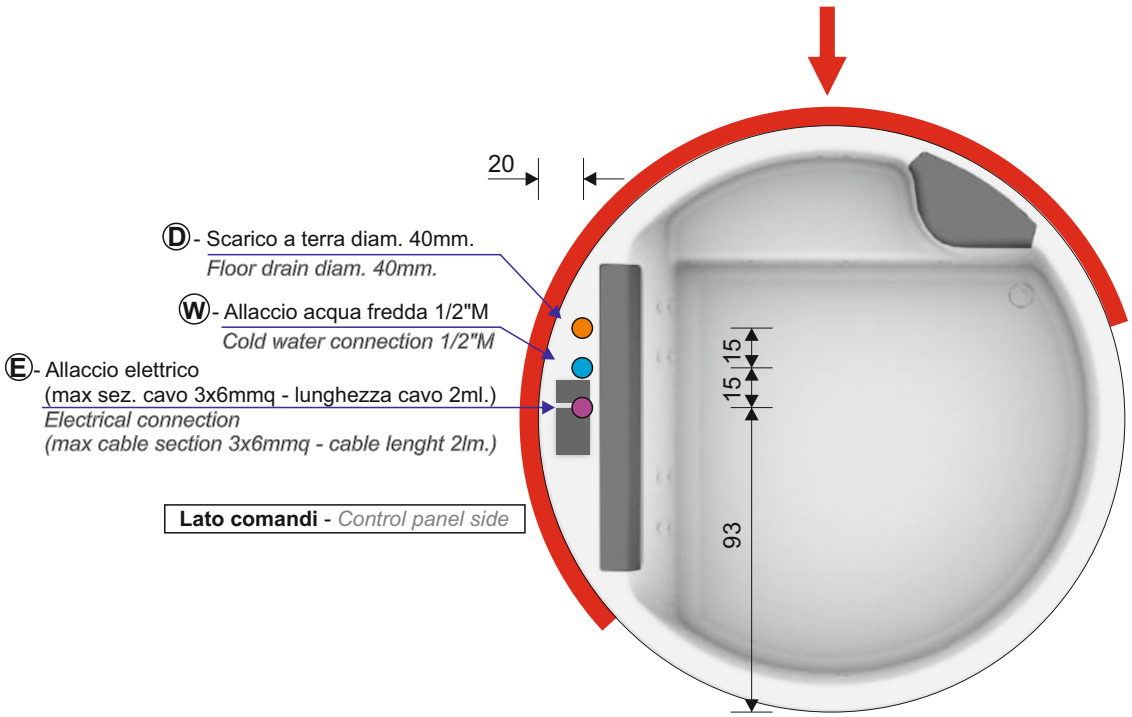

INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE - *NOTES FOR THE INSTALLATION*

- Il mancato rispetto delle norme qui indicate per allacci, scarichi, e soprattutto, libero accesso all'area di ispezione/manutenzione e accesso laterale, invaliderà la garanzia
- A monte del prodotto deve essere posto un interruttore magnetotermico con contatti distanziati min. 3mm. ed interruttore differenziale max 30mA
- Il prodotto deve essere collegato ad un impianto di terra efficiente ed in maniera permanente
- Il luogo/edificio di installazione deve essere provvisto di un dispositivo di disconnessione bipolare

- *Failure to comply with the rules indicated here for connections, drains, and above all, free access to the inspection/maintenance area and side access, will invalidate the warranty.*
- *A circuit breaker with contacts spaced at least 3mm apart and a differential switch (RCD) max 30mA must be placed upstream of the product.*
- *The product must be connected to an efficient and permanent ground system.*
- *The installation site/building must be equipped with a two-pole disconnection device.*

I **I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Ditta, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.**
The data and characteristics indicated do not bind the Company, which reserves the right to make any changes deemed appropriate without obligation to give prior notice or replace.
I


NOVA 185

185 x 185 x 67

PREDISPOZIONE PER L'INSTALLAZIONE AD INCASSO

PREPARATION FOR BUILT-IN INSTALLATION

Area d'ispezione/manutenzione obbligatoria
Mandatory inspection/maintenance area

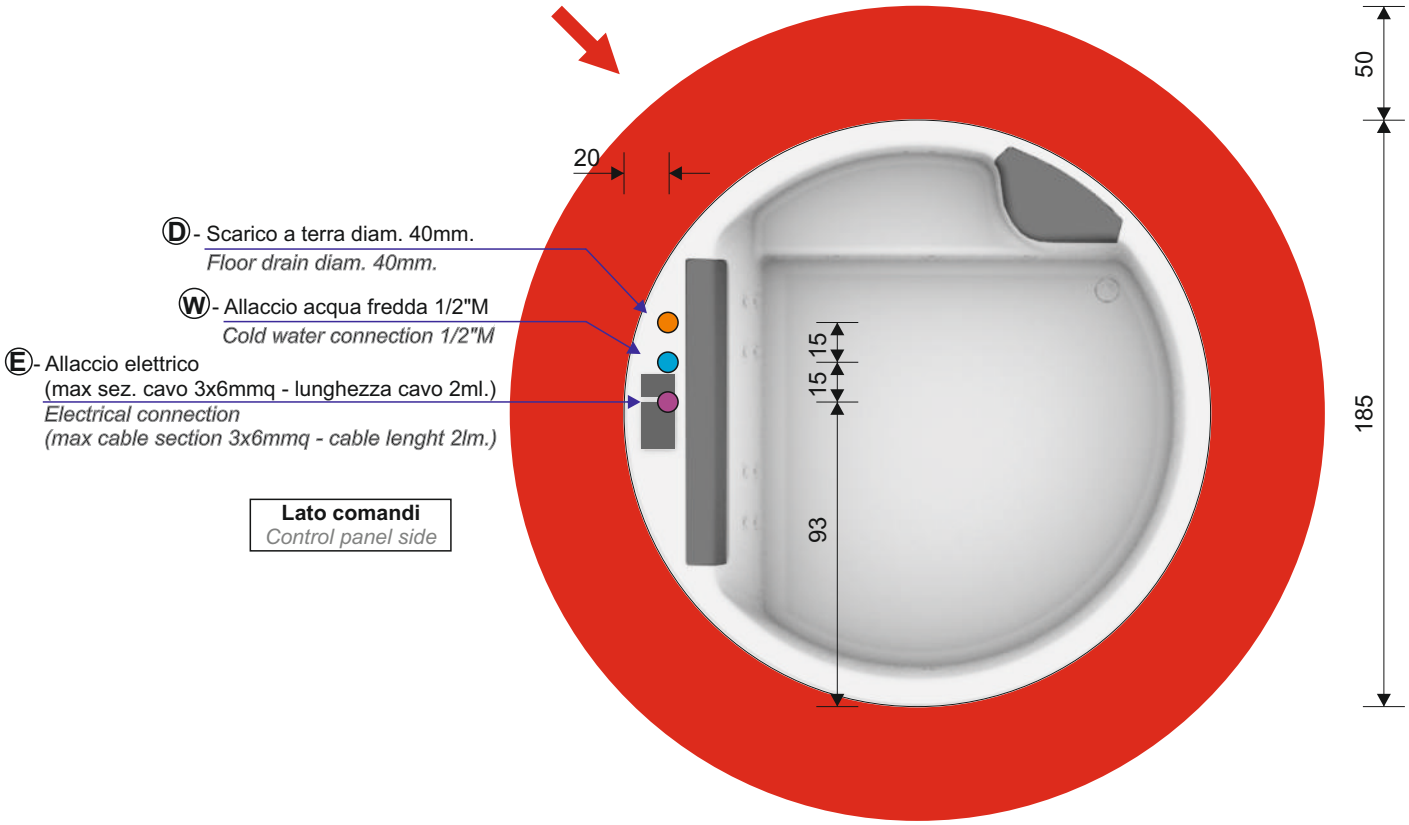

INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE - *NOTES FOR THE INSTALLATION*

- Il mancato rispetto delle norme qui indicate per allacci, scarichi, e soprattutto, libero accesso all'area di ispezione/manutenzione e accesso laterale, invaliderà la garanzia
- A monte del prodotto deve essere posto un interruttore magnetotermico con contatti distanziati min. 3mm. ed interruttore differenziale max 30mA
- Il prodotto deve essere collegato ad un impianto di terra efficiente ed in maniera permanente
- Il luogo/edificio di installazione deve essere provvisto di un dispositivo di disconnessione bipolare

- *Failure to comply with the rules indicated here for connections, drains, and above all, free access to the inspection/maintenance area and side access, will invalidate the warranty.*
- *A circuit breaker with contacts spaced at least 3mm apart and a differential switch (RCD) max 30mA must be placed upstream of the product.*
- *The product must be connected to an efficient and permanent ground system.*
- *The installation site/building must be equipped with a two-pole disconnection device.*

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Ditta, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.
The data and characteristics indicated do not bind the Company, which reserves the right to make any changes deemed appropriate without obligation to give prior notice or replace.